

Einsatzbereich

Die Serviceschnittstelle schafft einen Messzugangspunkt beifür PROFIBUS Netzwerke mit der Anschlussart M12.

Einbau


Der Einbau erfolgt zwischen zwei Busteilnehmern. Zumindest bei Baudraten ab 1,5 Mbit/s muss mit dem mitgelieferten Kabel der erforderliche Mindestabstand zwischen Messpunkt und Busteilnehmer hergestellt werden. In diesem Fall darf das T-Stück nicht direkt auf einen Busteilnehmer geschraubt werden. Bei Nichtbenutzung den Service-Abgang des T-Stücks mit der Schutzkappe verschließen.



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-25 .. +85 °C
Gewicht	ca. 120 g
Schutzart	IP 67 (verschraubt)

Applikationsbeispiel

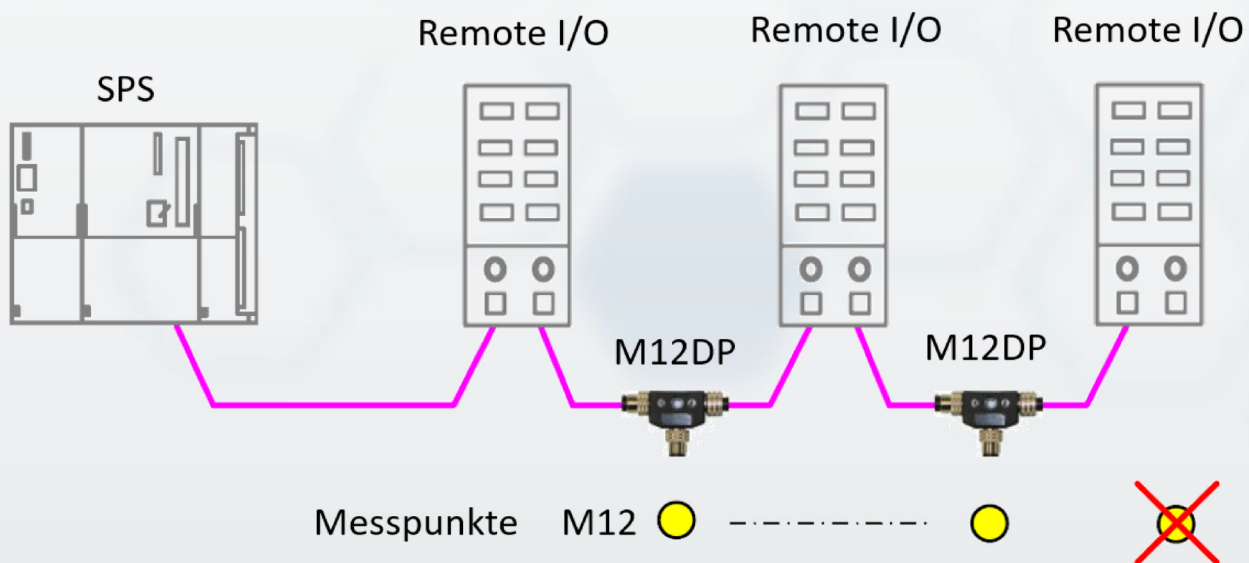

Messpunkt im laufenden Betrieb nicht zulässig (Busabschluss)